


Bijlage II – Toolkit slikproblemen

Figuur 1 Slikscreening na een beroerte

| Voorwaarden: | |
|---|--|
| De patiënt is volledig wakker en alert en kan geluid maken en hoesten | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |
| De patiënt zit rechtop, bijvoorbeeld in een stoel, zo nodig met steun | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |
| De patiënt slik zijn speeksel weg | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |

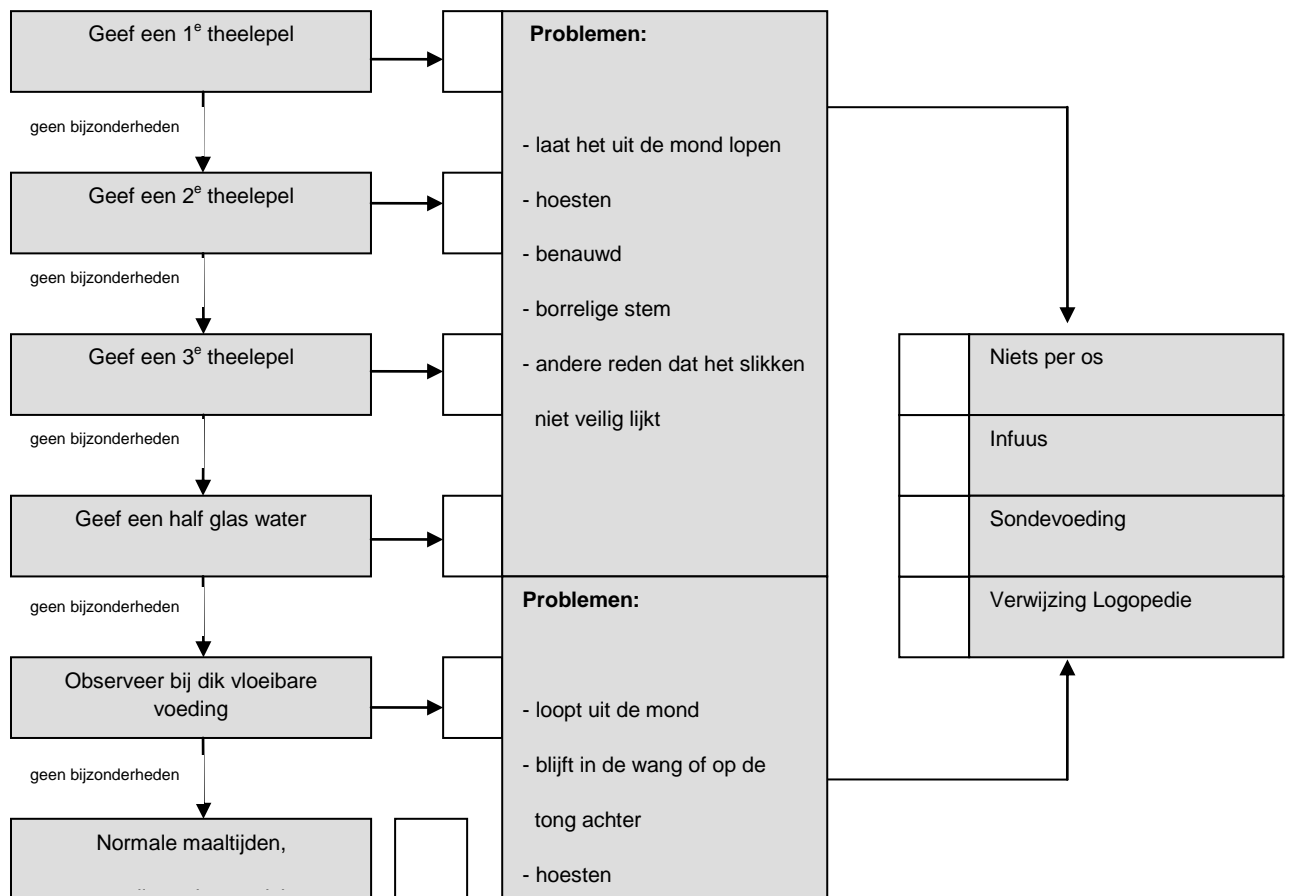

Kruis beslissingen aan

Bron: Richtlijn NVN CBO 2008 en Richtlijn Hartstichting 2001. Het betreft een iets uitgebreide versie van de Coda (2000) Staff Swallowing Assesment

